

«СОГЛАСОВАНО»
 Главный инженер Тимлойской ТЭЦ
 «Генерация Бурятия»
 филиал ПАО «ТЭК-14»

Аверин А.В.


« 23 » 08 2024 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
 Исполняющий обязанности


Главной администрации
 МОУ «ТЭЦ «Каменское»

Городовой О.Н.

« 28 » 11 2024 г.

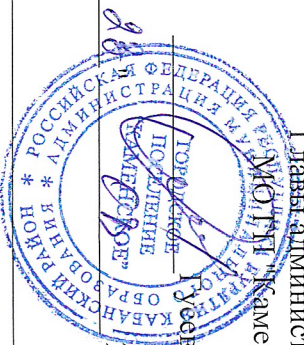

Температурный график
 регулирования отпуска тепловой энергии на отопительный сезон 2024-2025 г.г.
 95-70 °С для Тимлойской ТЭЦ

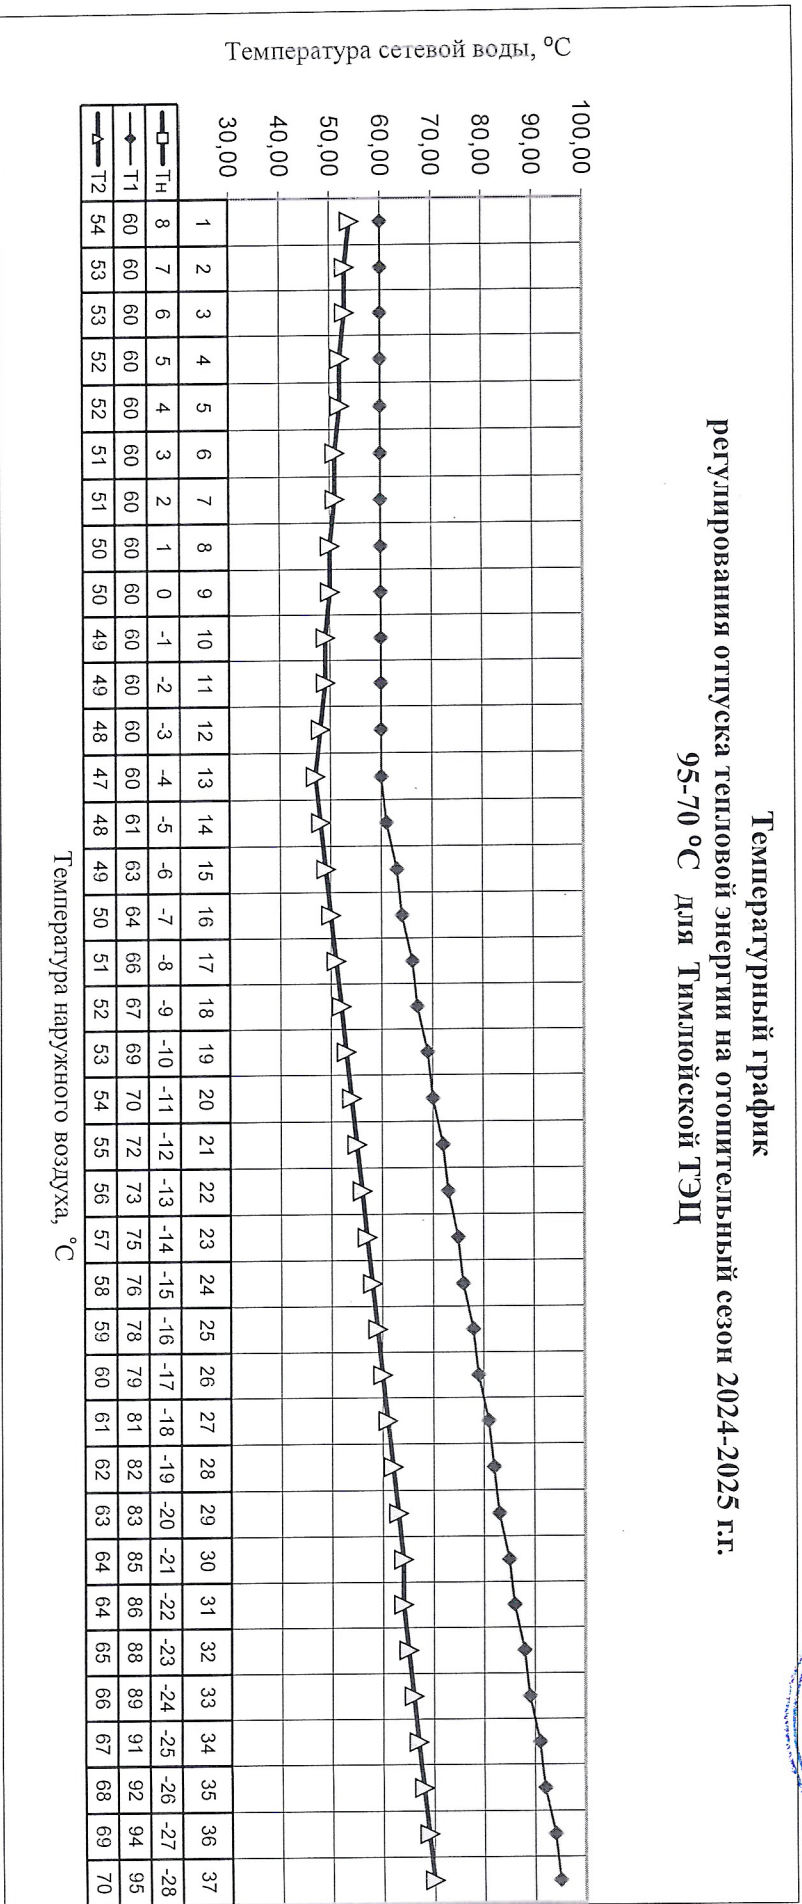

Примечание: 1. Температура воды в подающей линии задается в зависимости от температуры наружного воздуха на промежуток времени 12 ч.
 2. Температура воды в подающей линии может задаваться ниже расчетной в зависимости от фактических погодных условий, расходов сетевой воды и плана потребления тепловой энергии.